




15-

Fusagasugá, 2019-12-05

Doctora
JENNY ALEXANDRA PEÑALOZA MARTINEZ
Jefe Oficina de Compras
Universidad de Cundinamarca

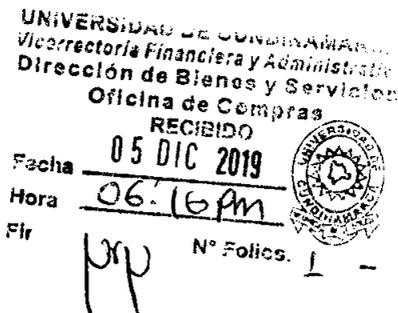

Asunto y/o Ref.: Respuesta a las Observaciones de los términos de la Invitación Pública No. 040 de 2019 presentadas por el oferente.

La Dirección de Sistemas y Tecnología se permite responder las Observaciones relacionadas en el asunto. A continuación, nuestras respuestas a cada oferente:

SIGIRMART INGENIERÍA S.AS

1.

Publicar las especificaciones de la UPS solicitada para Extensión Facatativá, debido a que no aparecen en los pliegos.

R/: La Universidad de Cundinamarca se permite informar que debido a un error al momento de la publicación se omitió publicar las especificaciones de los Dispositivos UPS para la Extensión Facatativá, por lo tanto, nuevamente se publicarán las especificaciones técnicas con el fin de dar claridad a las necesidades, las mismas se verán reflejados en la Adenda 01.

2.

3. Por favor aclarar la especificación del switch de acceso de Facatativá y Chía en el ítem 1. Se pide que el equipo tenga además de los 48 puertos PoE+, dos puertos SFP+ y dos puertos de 10GBaseT RJ45. Por favor aclarar cómo se conectará este switch a la red existente. ¿Se debe ofrecer un transceiver SFP+ - 10GBaseSR, por ejemplo?, ¿O Ustedes ya cuentan con esa conectividad?

R/: La Universidad de Cundinamarca se permite aclarar que la conexión a la red existente en Facatativá y en Chía se realizara por medio de un patch cord de cobre F/UTP, lo que permitirá que el nuevo equipo switch esté conectado a la red.



UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA
-FUSAGASUGÁ-

ADOr001-V6

3.

4. Con respecto a la UPS existente en Extensión de Chia, ¿esta tiene garantía o contrato de servicio con el fabricante para su puesta en funcionamiento?, ¿En qué año se adquirió y si ha estado en funcionamiento antes?

R/: La Universidad de Cundinamarca se permite aclarar que actualmente no cuenta con contrato con el fabricante para la puesta en funcionamiento del dispositivo, este dispositivo fue adquirido aproximadamente en la vigencia 2016 y nunca ha estado en funcionamiento.

4.

2. Con respecto a las UPS que hay que instalar en las dos sedes, por favor aclarar las KVA, referencia y marca, porque solo se especifica para una sede.

R/: La Universidad de Cundinamarca se permite informar que debido a un error al momento de la publicación se omitió publicar las especificaciones de los Dispositivos UPS para la Extensión Facatativá, por lo tanto, nuevamente se publicarán las especificaciones técnicas con el fin de dar claridad a las necesidades, las mismas se verán reflejados en la Adenda 01.

Cordialmente,


EDILSON MARTINEZ CLAVIJO
Director Sistemas y tecnología
Universidad de Cundinamarca

Transcriptor: Área de Servicios Tecnológicos
15.49.4

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono (091) 8281483 Línea Gratuita 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

*Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional*