



12.1

Fusagasugá, 2021 - junio – 04

Doctora
YEIMI ALEJANDRA GARIBELLO G.
EJECUTIVA DE CUENTA
K10 DESIGN S.A.S
Bogotá

Asunto: Respuesta a la observación


Respetada Doctora Yeimi,

Por Medio de la presente, me permito remitir dar respuesta a sus observaciones correspondientes, “ADQUIRIR SISTEMA MODULAR DE ARCHIVO RODANTE PARA LA SECCIONAL DE UBATE DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA” así mismo informo lo siguiente:

1. El presupuesto establecido para este proyecto es demasiado bajo, está por debajo de los precios del mercado y más aún en esta época de PARO NACIONAL y PANDEMIA, ya que por este hecho los precios de la lámina subieron casi el triple de los que se venían manejando normalmente.
2. El diseño que se pretende ejecutar son tramos de archivo rodante demasiado largos y no es funcional para el mecanismo mecánico, normalmente se maneja máximo 10 unidades de consulta, esto quiere decir por cada lado 5 unidades de consulta.
3. Se solicita información en que área se va a instalar y si el piso resiste el peso de este archivo.
3. Si se tienen los estudios previos y el diseño propuesto solicitamos sea publicado.

Respuesta:

1. Se va tener en cuenta este punto.
2. La resistencia de las placas y pisos deberán estar dimensionadas para soportar una carga mínima de 1200 kgm/m², si se utiliza estantería de 2.20 mts de alto; cifra que se deberá incrementar si se va a emplear estantería compacta o de mayor tamaño al señalado.
3. Es un primer piso.

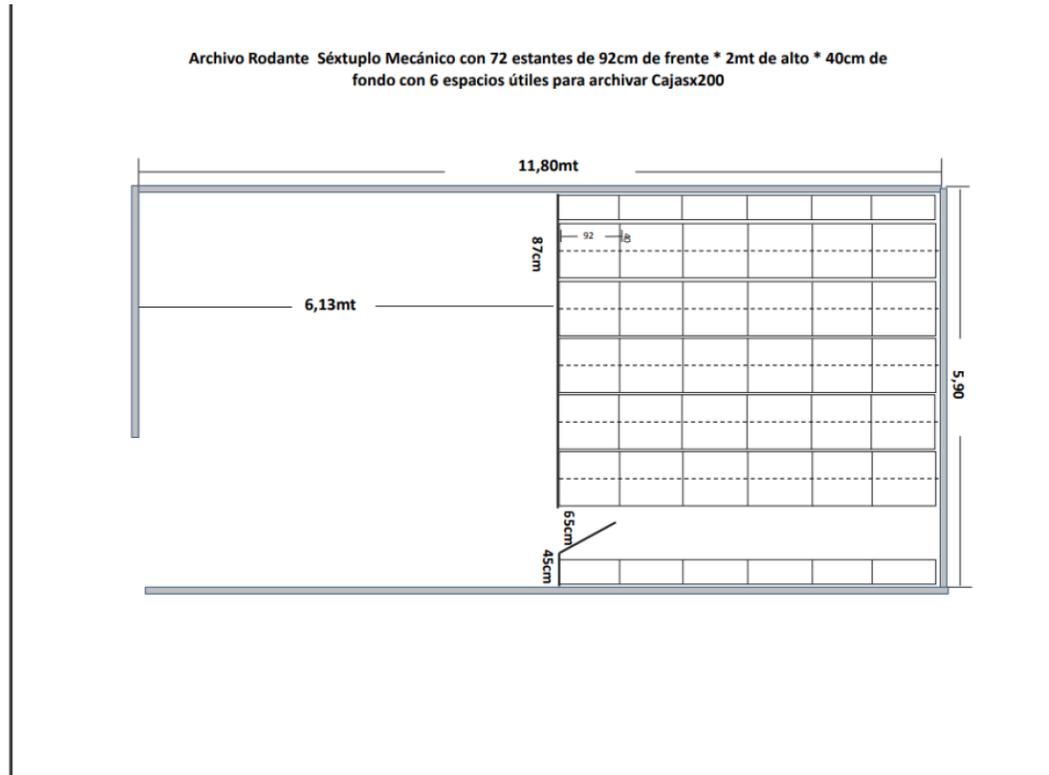

Cordialmente,

RUTH ELISA CARDENAS BAYONA
Jefe de Archivo y Correspondencia
Universidad de Cundinamarca

Proyecto: Natali Uribe R.

32.1.18